


IMPIANTO DI DEPURAZIONE E.S. 3 ST 1.000 Lt/h TRATTAMENTO CHIMICO/FISICO



LEGENDA

a) Arrivo acque da depurare	l) Filtro a quarzo
b) Rilancio su vasca di accumulo	m) Filtro a carbone
c) Trattamento depurativo	n) Scarico acque depurate
d) Pompe dosatrici	o) Sonda pH
e) Sedimentatore	p) Quadro elettrico
f) Raccolta fanghi (sacchi drenanti)	q) Scarico mobile fanghi
g) Contenitore prodotti reattivi	r) Ritorno regolatore di portata
h) Raccolta chiarificato	s) Scarico automatico
i) Rilancio alla filtrazione	t) Scarico controlavaggio

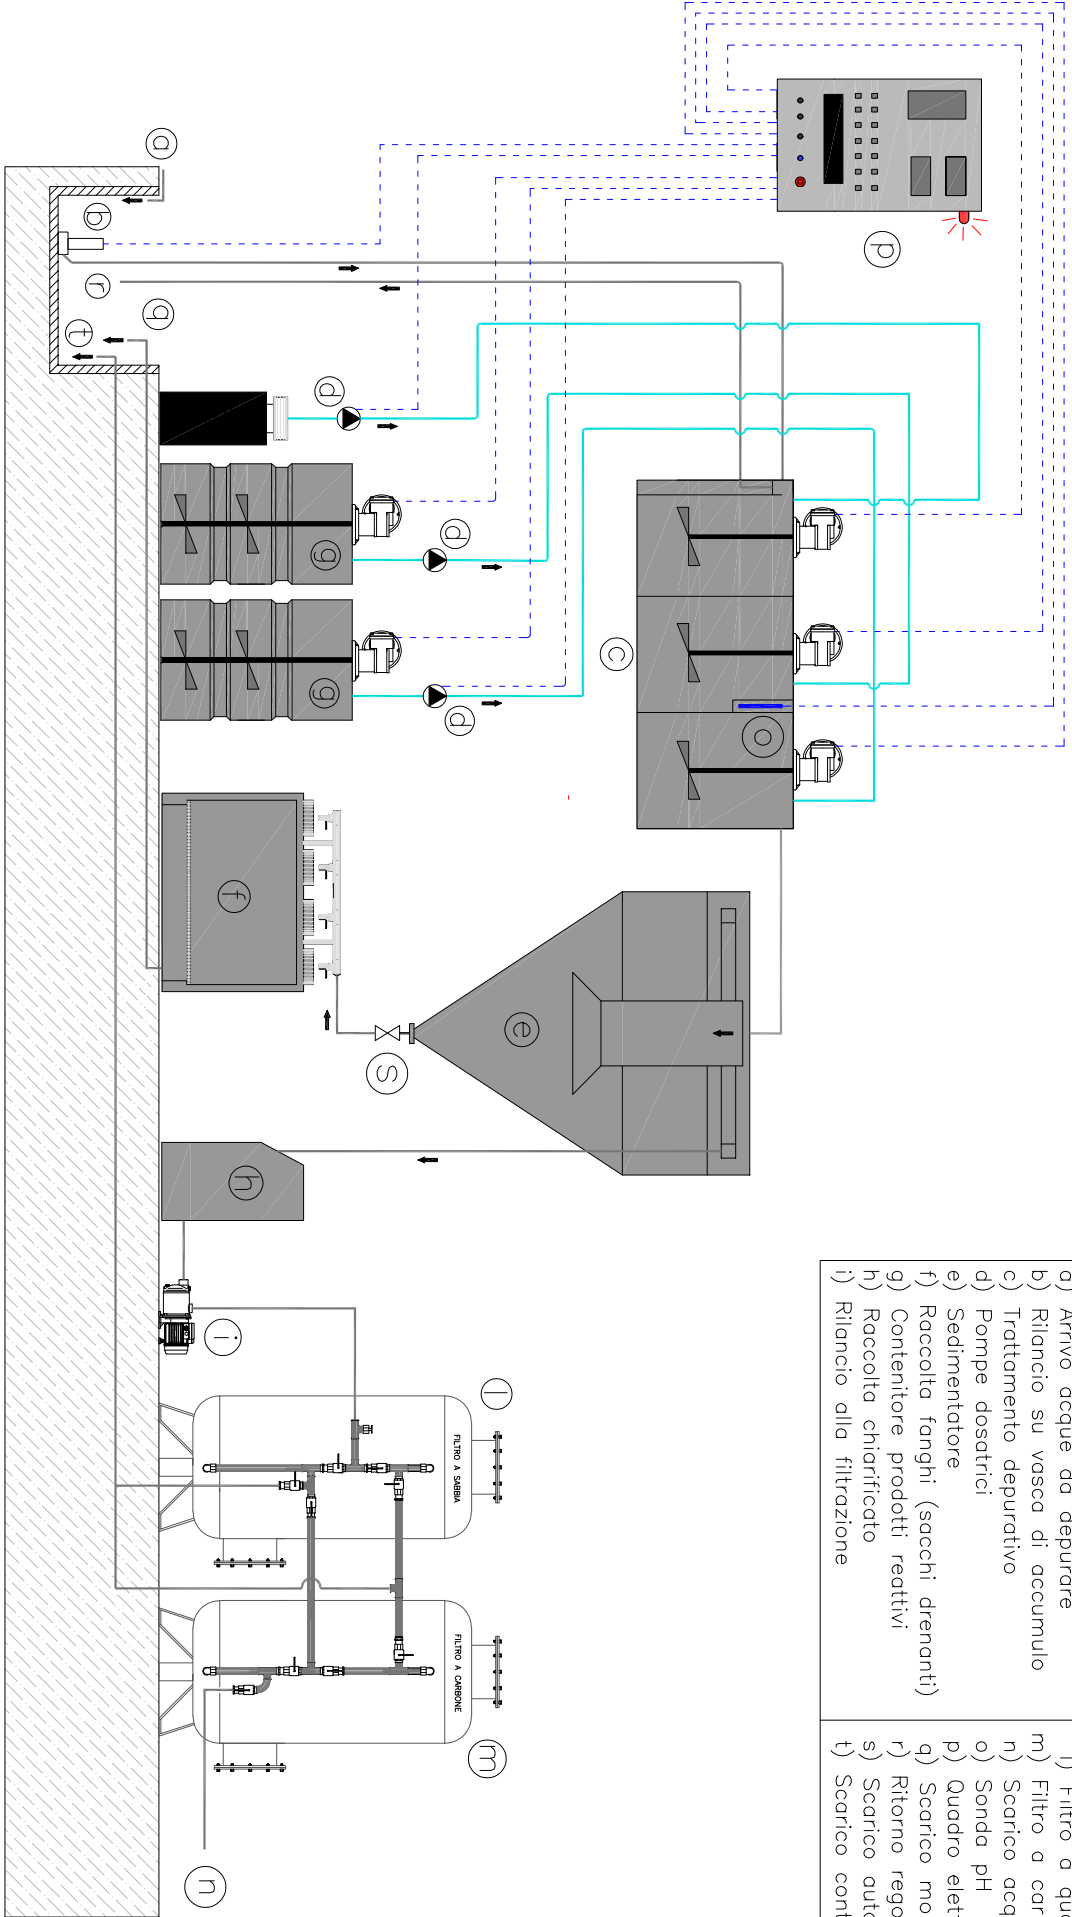